


oś DN 125 (Z) - 295.72  
oś DN 125 (P) - 295.32

- UWAGI:
- Usytuowanie głębokościowe rurociągów ciepłowniczych w ul. Matejki ( rura nad rurą) przyjęto przy założeniu posadowienia osi istniejącego rurociągu wodociągowego D-125 na głębokości 1,5 m p.p.t.
  - wymagana odległość ( w pionie) pomiędzy skrajniami istn. gazociągów a rurami ciepłowniczymi - min 20 cm
  - przebudowa kolidujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wg odrębnego opracowania

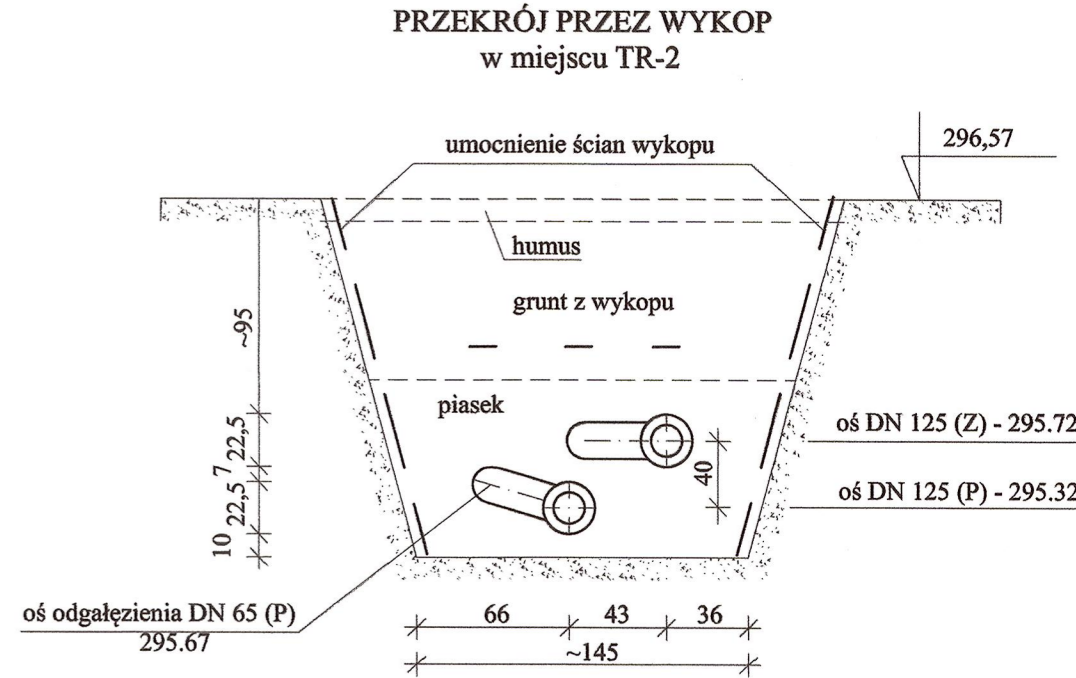

inż. Mirosław Olszowski  
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie  
sieci i instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., gaz  
upr. Nr UAN 1342-139/91

PROJEKTOWANIE I NADZÓR  
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
inż. Marek Hoszowski  
33-300 Nowy Sącz, ul. Brzeziny 8  
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.III.7131/96/2000

AG

mar

PROJEKT

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE**

**"AGMAR-PROJEKT"**

**33-300 Nowy Sącz ul. Brzeziny 8**

**tel: 606 832 649**

**e-mail: agmarprojekt@interia.pl**

<b>INWESTOR:</b>	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</b> <b>33-300 Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 56</b>		
<b>TEMAT PROJEKTU:</b>	<p style="text-align: center;"> <b>Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków</b>  <b>Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Długosza 17</b>  <b>w Nowym Sączu w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów gazowych</b>  <b>w budynkach Długosza 35 i Matejki 28.</b> </p>		
<b>TEMAT RYSUNKU:</b>	<b>Profil podłużny sieci - od TR-1 do TR-2</b>		<b>STADIUM: PT</b>
<b>PROJEKTANT:</b>	inż. Marek Hoszowski Nr ewid. 360/2000 AB.III.7131/96/2000		<b>SKALA:</b> 1:500/100
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>	inż. Mirosław Olszowski UAN-7342-139/91		<b>DATA OPRAC:</b> 12.2022
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>	mgr inż. Agnieszka Hoszowska-Ciapała		<b>NR RYS:</b> 2.1