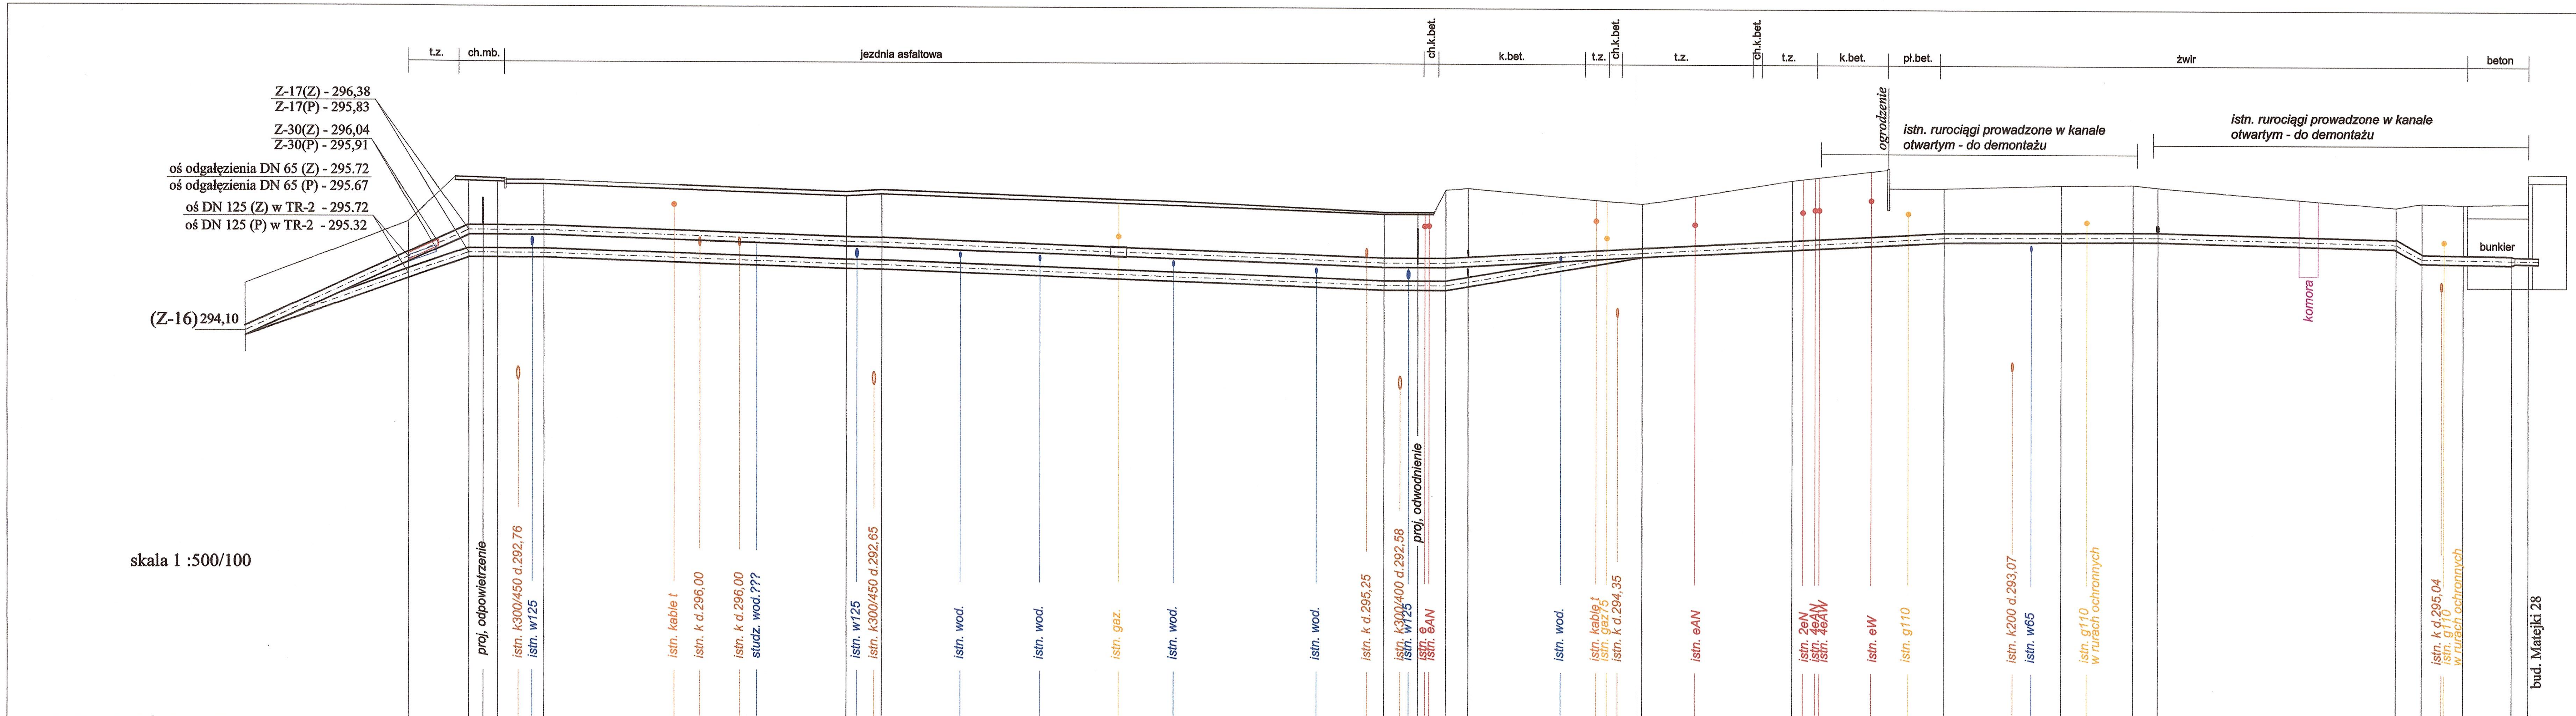

POZIOM PORÓWNAWCZY 284,00 mnpm

OZNACZENIA	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	RZĘDNA OSI RUR	SPADEK [%] / DŁUGOŚĆ	PRZYKRYCIE / GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	ODLEGŁOŚĆ	ODLEGŁOŚĆ NARASTAJĄCO OD TR-1
TR-2	296,57	295,72 / 295,32	0,00	0,74 / 1,48	0,00	228,70
			8,1% / 6,1%			
Z-17	297,65	296,38 / 295,83	7,30	1,14 / 2,03	7,30	236,00
Odp-1						
Z-18	297,62		3,50		10,80	239,50
Z-19	297,59	296,38 / 295,83	5,60	1,10 / 1,99	16,40	245,10
			0,7%			
Z-20	297,32	296,12 / 295,57	36,70	1,13 / 2,00	53,10	281,80
Z-21	297,37	296,10 / 295,55	4,10		57,20	285,90
			0,75%			
	297,15					
	297,10					
	296,94					
Z-22	296,86	295,64 / 295,09	60,90	1,13 / 2,00	118,10	346,80
Odw-1	296,86		4,10		122,20	350,90
Z-23	297,41	295,64 / 295,09	3,40		125,60	354,30
TR-3	297,45	295,66 / 295,18	2,60	1,71 / 2,49	128,20	356,90
			(Z) - 8,1% / (P) - 6,1%			
Z-24	297,08	295,90	21,30	1,07 / 1,40	149,50	378,20
Z-25	297,66	296,10	18,20	1,45 / 1,78	167,70	396,40
	297,93					
	297,48	296,27				
Z-26	297,56	296,29	32,60	1,16 / 1,49	200,30	429,00
Z-27	297,58	296,31	8,70	1,12 / 1,45	209,00	437,70
TR-4	297,50	296,31	3,00		212,00	440,70
Z-28	297,04	296,16	28,90	0,78 / 1,10	240,90	469,60
Z-29	297,15	295,80	3,00	1,24 / 1,57	243,90	472,60
	297,11					
R-1	297,14	295,77	10,80		254,70	483,40
1*	297,15	295,76	2,00		256,70	485,40

MATERIAŁ / RURY PREIZOLOWANE: 2 x DN 125 - 225 mm; 2 x DN 80 - 160 mm

UWAGI:
- Usytuowanie głębokościowe rurociągów ciepłowniczych w ul. Matejki (rura nad rurą) przyjęto przy założeniu posadowienia osi istniejącego rurociągu wodociągowego D-125 na głębokości 1,5 m p.p.t.
- wymagana odległość (w pionie) pomiędzy skrajniami istn. gazociągów a rurami ciepłowniczymi - min 20 cm
- przebudowa kolidujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wg odrębnego opracowania

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP w miejscu TR-3

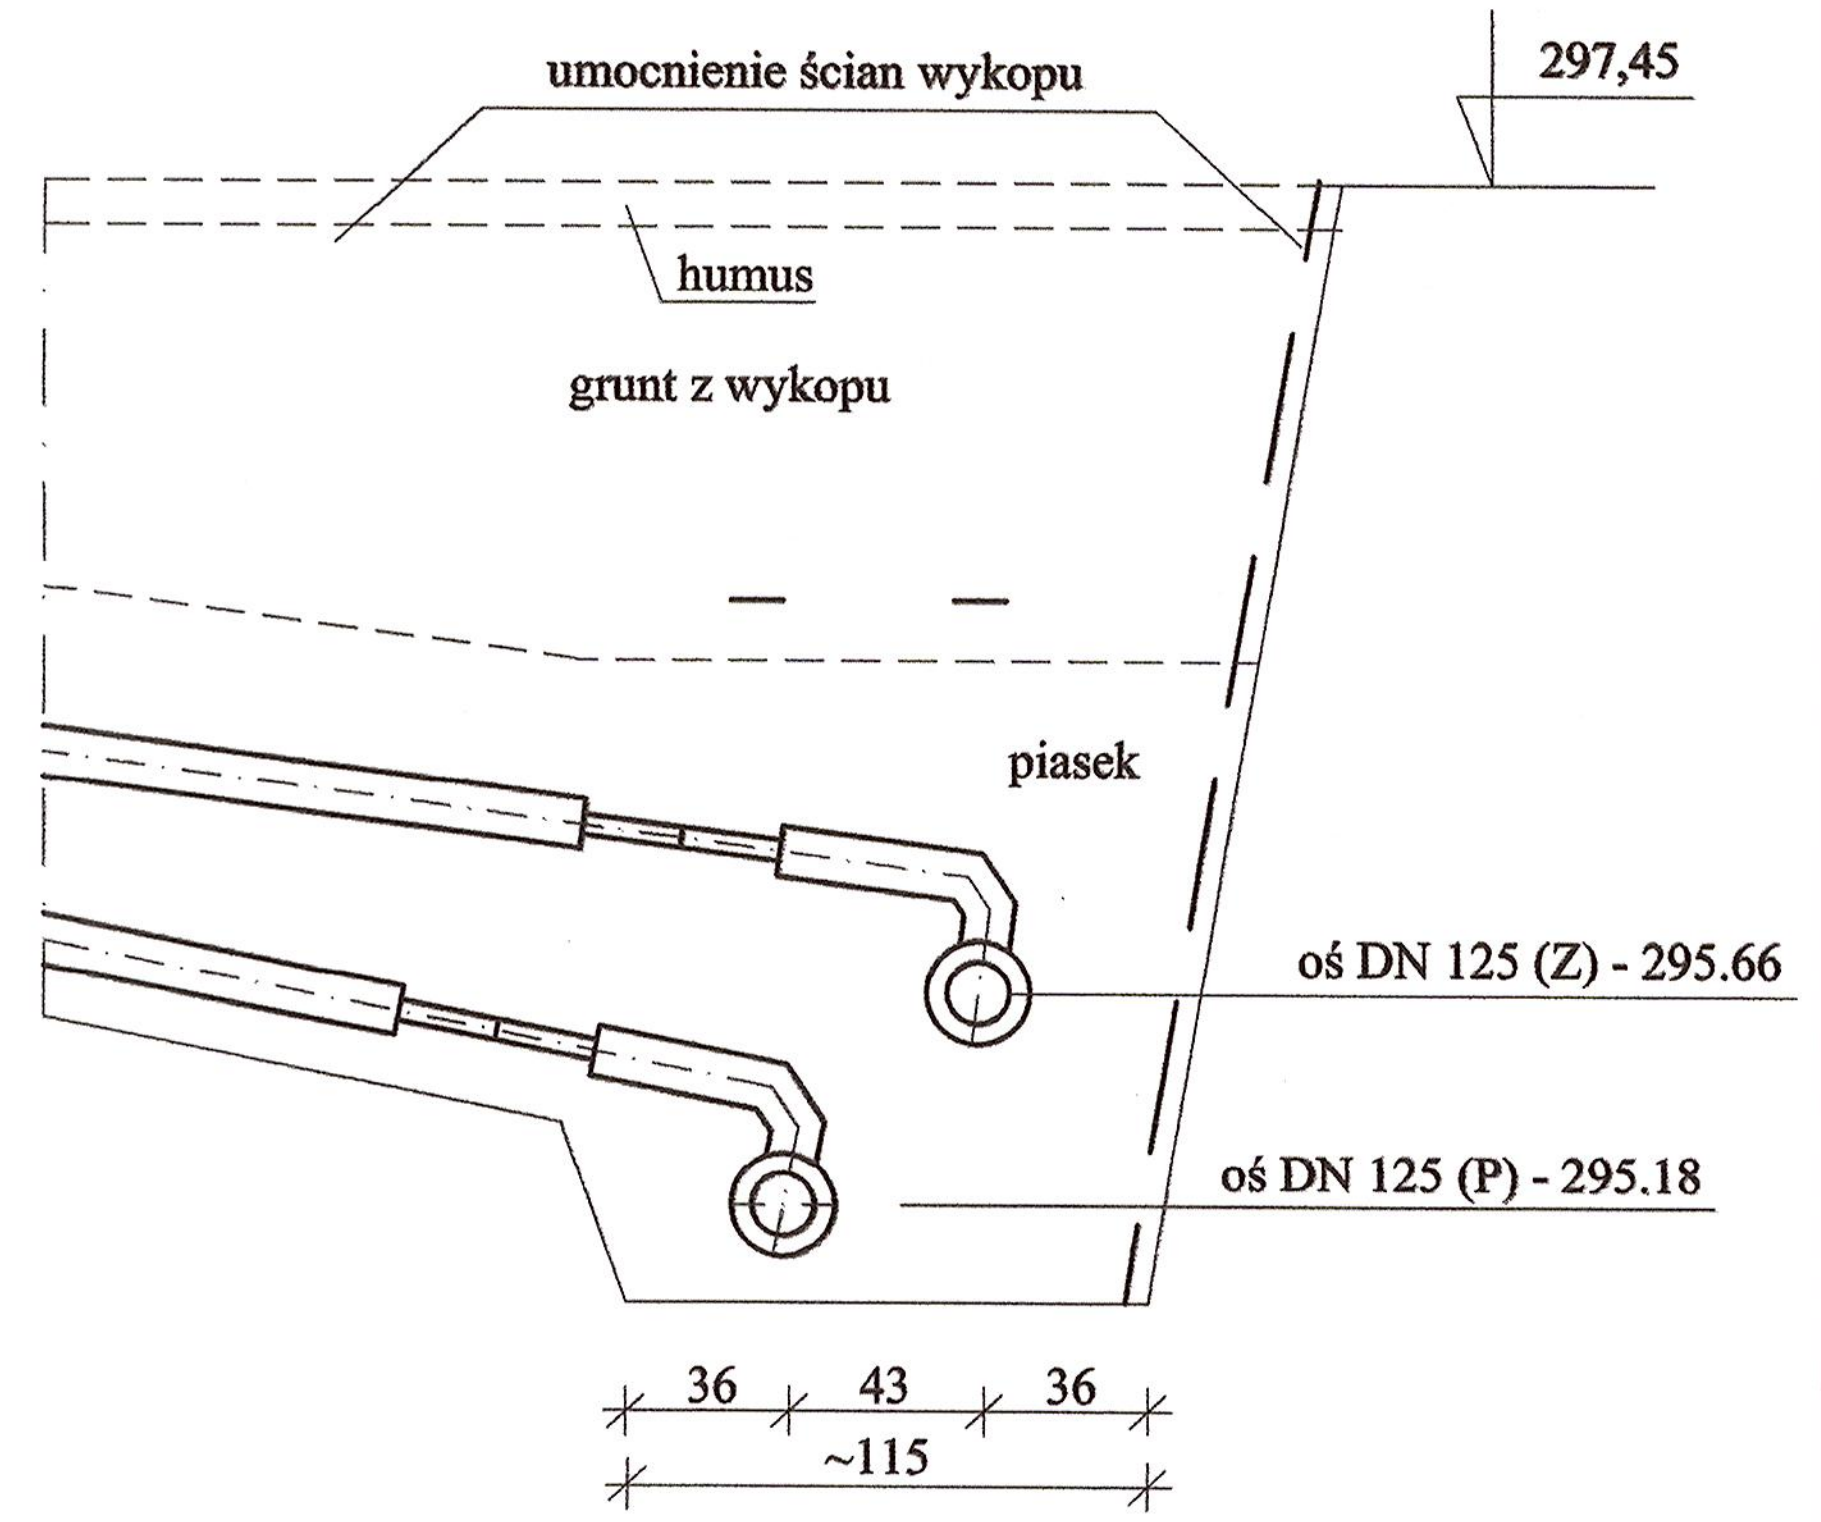

inż. Mirosław Olszowski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., gaz
upr. Nr UAN-7342-139/91

PROJEKTOWANIE i NADZÓR INSTALACJI i SIECI SANITARNYCH
inż. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sącz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.III.7131/96/2000

AG mar PROJEKT	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "AGMAR-PROJEKT" 33-300 Nowy Sącz ul. Brzeziny 8 tel: 606 832 649 e-mail: agmarprojekt@interia.pl		
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 56		
TEMAT PROJEKTU:	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Długosza 17 w Nowym Sączu w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów gazowych w budynkach Długosza 35 i Matejki 28.		
TEMAT RYSUNKU:	Profil podłużny sieci - od TR-2 do pkt. 1*		STADIUM: PAB
PROJEKTANT:	inż. Marek Hoszowski	Nr ewid. 360/2000 AB.III.7131/96/2000	SKALA: 1:500/100
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	inż. Mirosław Olszowski	UAN-7342-139/91	DATA OPRAC: 12.2022
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Agnieszka Hoszowska-Ciapała		NR RYS: 2.2

23