
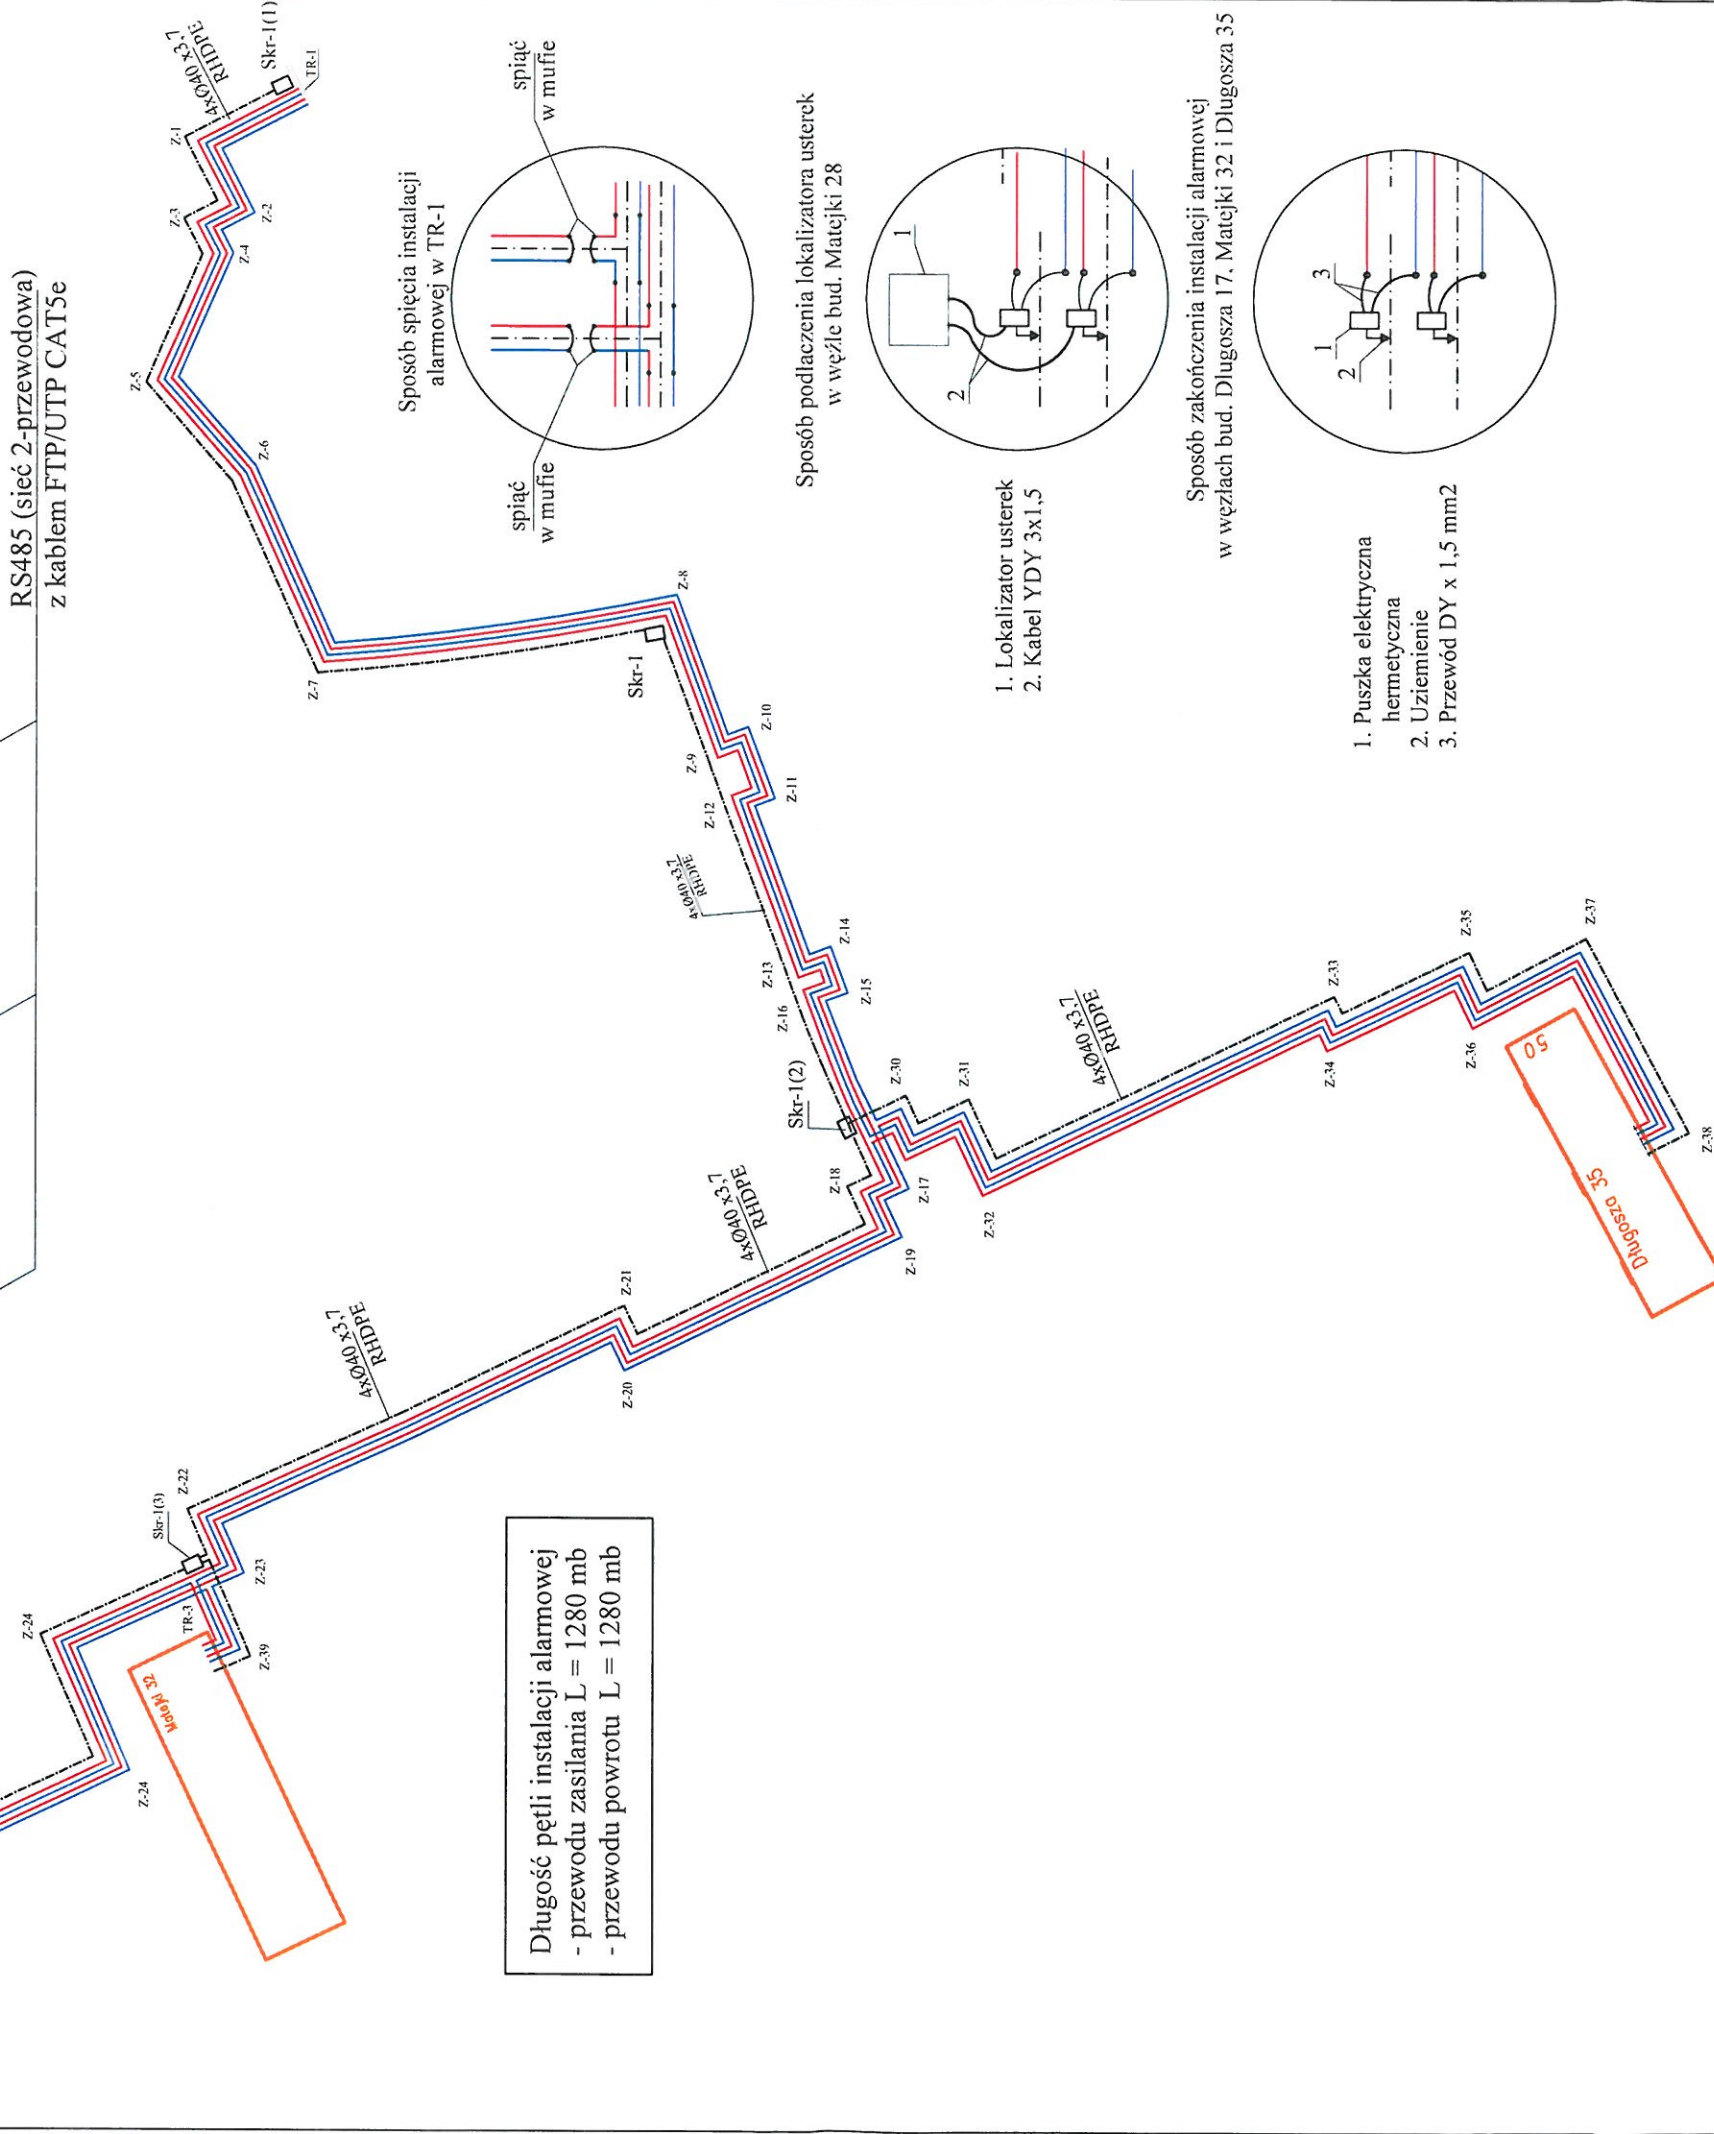


Lokalizator usterek model RAT-2 combo
z GSM i siecią LAN

SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU

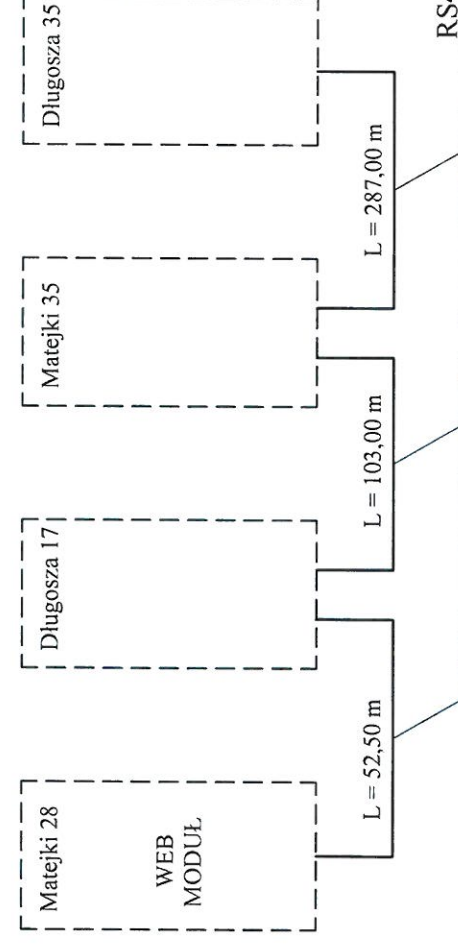

Sposób spięcia instalacji alarmowej w TR-1

Długość pętli instalacji alarmowej
- przewodu zasilania L = 1280 mb
- przewodu powrotu L = 1280 mb

Sposób podłączenia lokalizatora usterek w węźle bud. Matejki 28

1. Lokalizator usterek
2. Kabel YDY 3x1,5

Sposób zakończenia instalacji alarmowej w węzłach bud. Długosza 17, Matejki 32 i Długosza 35

1. Puszka elektryczna hermetyczna
2. Uziemienie
3. Przewód DY x 1,5 mm2

AG mar PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE:
"AGMAR-PROJEKT"
33-300 Nowy Sącz ul. Brzeziny 8
tel: 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz ul. Wisniowieckiego 56

TEMAT PROJEKTU: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Długosza 17 w Nowym Sączu w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłowni gazowych w budynkach Długosza 35 i Matejki 28."

INWESTOR:	STADIUM: PT
PROJEKTANT: inż. Marek Hoszowski	SKALA: 1:1000
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: inż. Mirosław Olszowski	DATA OPRAC: 12.2022
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Agnieszka Hoszowska-Ciapała	NR RYS: 4

inż. Mirosław Olszowski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjno-energetycznej w zakresie
sieci i instalacji centralnych woda, CO, GZ
upr. Nr UAN-7342-133/01
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
INSTALACJI I SIETCI SANITARNYCH
inż. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sącz, ul. Brzeziny 8
Up. Nr ewid. 360/2000 AB.III.7131/96/2000