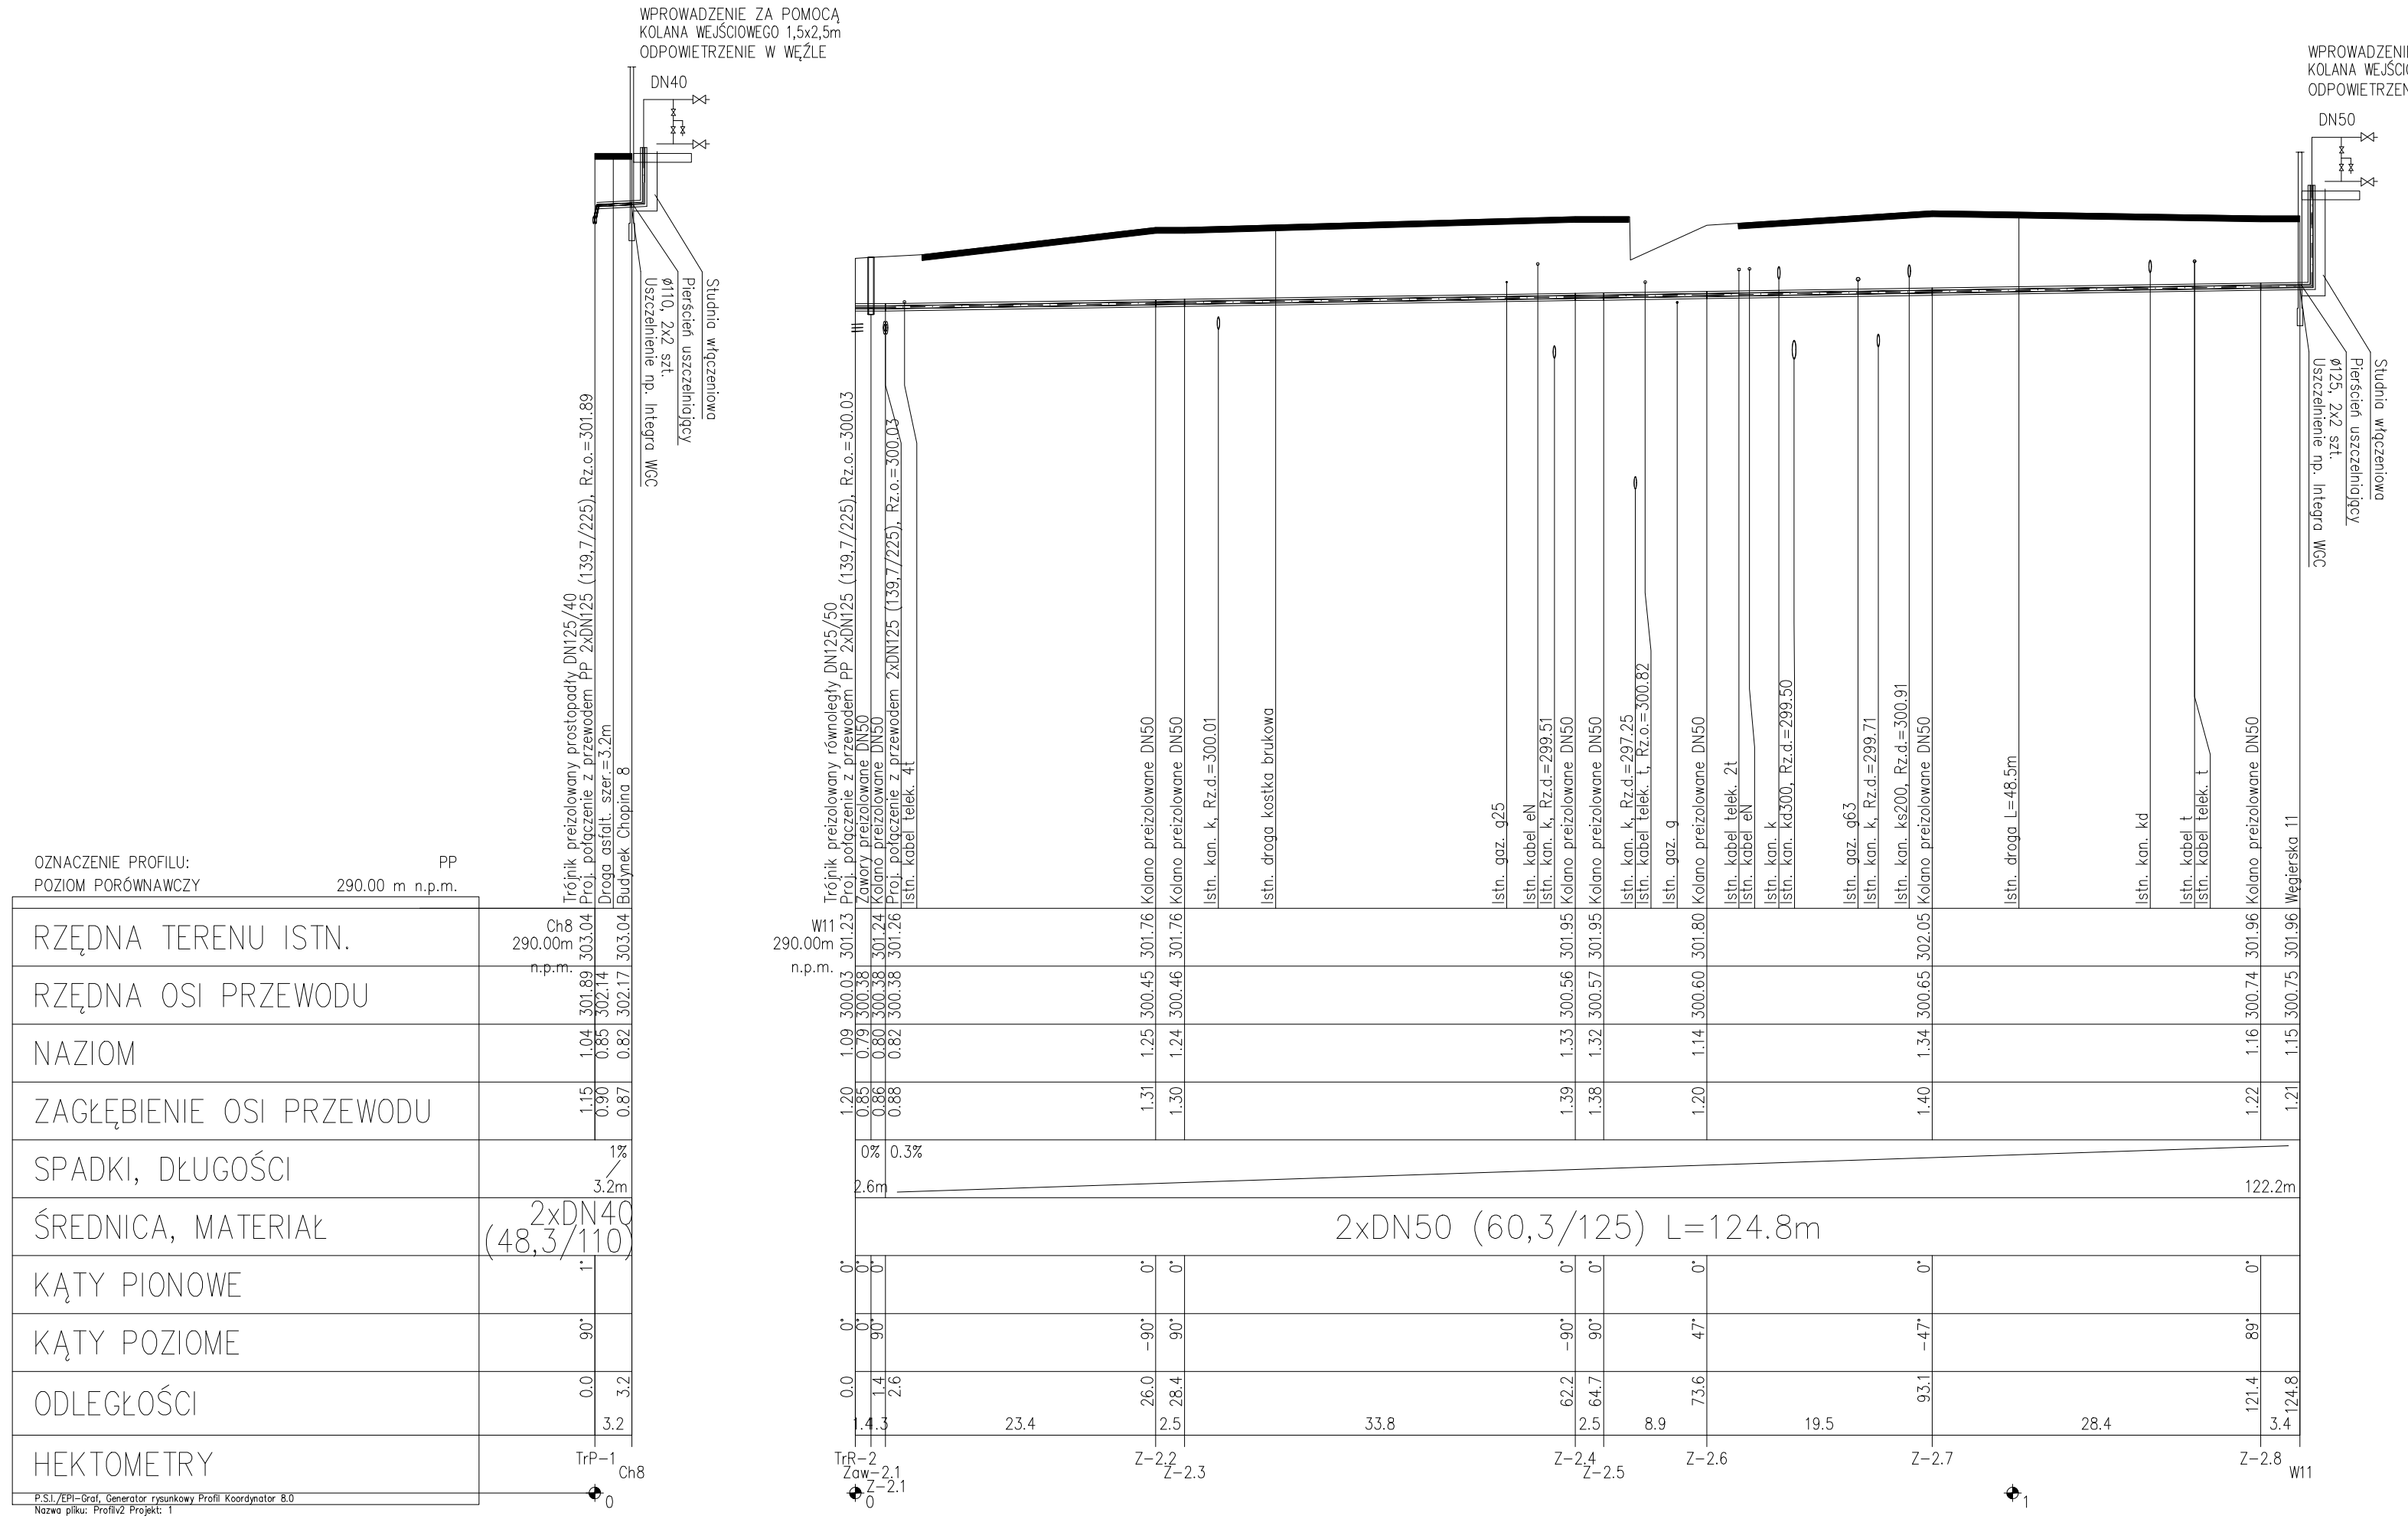
WPROWADZENIE ZA POMOCĄ KOLANA WEJŚCIOWEGO 1,5x2,5m ODPOWIETRZENIE W WĘŹLE
DN40
Studnia wkręcana ręcznie
Pierścień uszczelniający
Uszczelnienie np. Integra WSC
WPROWADZENIE ZA POMOCĄ KOLANA WEJŚCIOWEGO 1,5x2,5m ODPOWIETRZENIE W WĘŹLE
DN50
Studnia wkręcana ręcznie
Pierścień uszczelniający ø125, 2x2 szt.
Uszczelnienie np. Integra WSC
Trójnik preizolowany prostopadły DN125/40
Proj. połączenie z przewodem PP 2xDN125 (139,7/225), Rz.o.=301.89
Droga asfalt. szer.=3.2m
Budynek Chopina 8
Trójnik preizolowany równoległy DN125/50
Proj. połączenie z przewodem PP 2xDN125 (139,7/225), Rz.o.=300.03
Zawory preizolowane DN50
Kolano preizolowane DN50
Proj. połączenie z przewodem 2xDN125 (139,7/225), Rz.o.=300.03
Istn. kabel telek. 4t
Istn. droga kostka brukowa
Istn. gaz. g25
Istn. kabel eN
Istn. kan. k, Rz.d.=299.51
Istn. kan. k, Rz.d.=300.01
Istn. kan. k, Rz.d.=297.25
Istn. kabel telek. t, Rz.o.=300.82
Istn. gaz. g
Istn. kabel telek. 2t
Istn. kabel eN
Istn. kan. k
Istn. kan. kd300, Rz.d.=299.50
Istn. gaz. g63
Istn. kan. k, Rz.d.=299.71
Istn. kan. ks200, Rz.d.=300.91
Istn. droga L=48.5m
Istn. kan. kd
Istn. kabel t
Istn. kabel telek. t
OZNACZENIE PROFILU: PP
POZIOM PORÓWNAWCZY 290.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
KĄTY PIONOWE
KĄTY POZIOME
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Ch8 290.00m n.p.m.
W11 290.00m n.p.m.
303.04 301.89 1.15 0.90 0.87 1% 3.2m 2xDN40 (48,3/110) 1° 90° 0.0 3.2 TrP-1 Ch8
303.04 302.14 302.17 0.85 0.82 1.04 0.82 0.85 0.79 0.80 0.88 1.25 1.24 1.31 1.30 1.33 1.32 1.39 1.38 1.14 1.20 1.16 1.22 1.15 1.21 0% 0.3% 2.6m 122.2m 2xDN50 (60,3/125) L=124.8m 0° 0° 0°