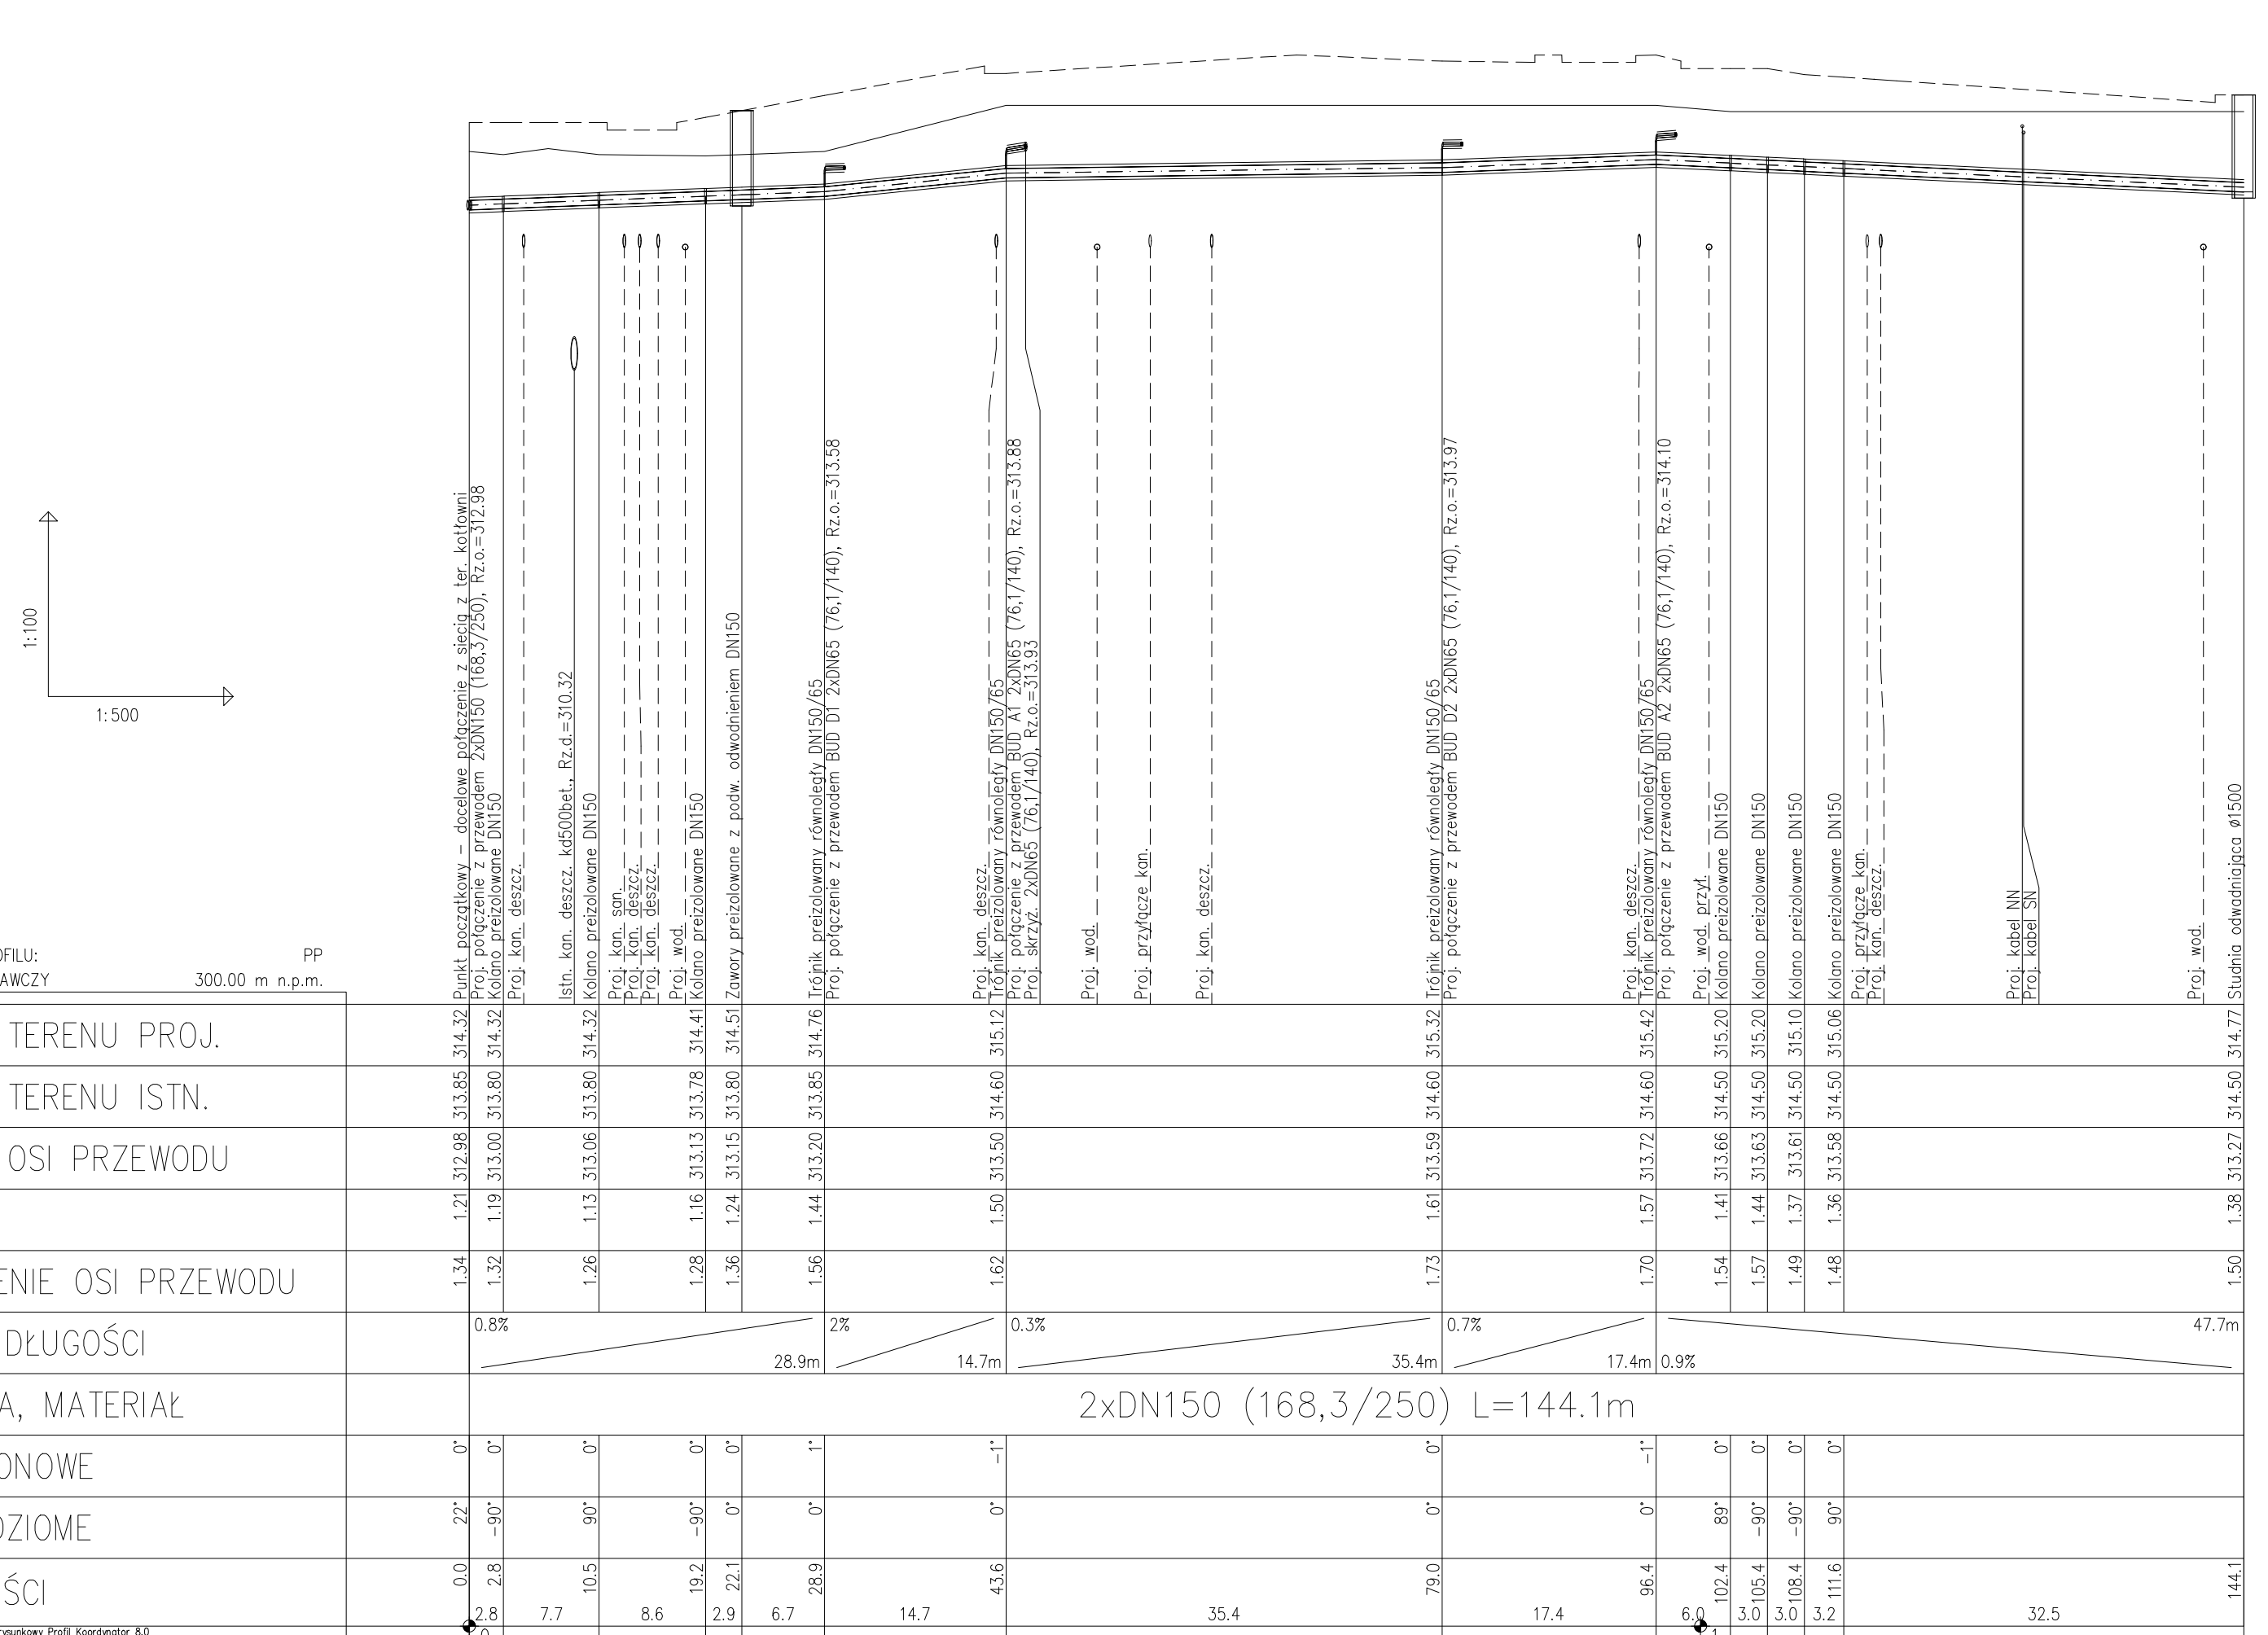

SKRZYŻOWANIA Z ISTN. KABLAMI

PROJ. RURA AROTA TYP PS L=3,0m zabezpieczenie istn. kabli energetycznych wyprowadzić 1,5m poza ścianę proj. rurociągu

proj. rura Arota typu A58 PS min. L=3m zabezpieczenie istn. kabli telek. wyprowadzić 1.5m poza ścianę proj. rurociągu

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT :
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ UZGODNIEŃ ZAWARTYCH W PISMACH, PROTOKOŁACH I DECYZJACH UZGADNIAJĄCYCH TRASĘ SIECI
SPRAWDZIĆ RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W MIESCU SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. UZBROJENIEM WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE

UWAGA:
NA ODNOŚNIKACH PRZERYWANYCH NANIESIONO UZBROJENIE PROJEKTOWANE WG ODDZIELNEGO NIEZALEŻNEGO OPRACOWANIA RZĘDNE ICH POSADOWIENIA DO WERYFIKACJI PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 e-mail: wojnarp@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz	data:	07/SP/2025
obiekt:	SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W NOWYM SĄCZU		2025
faza:	PROJEKT BUDOWLANY	skala:	1:100 1:500
temat:	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. DOBRZAŃSKIEGO W NOWYM SĄCZU (PKT. A-B-C) WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW 02.EWD.NK.1063.1064.1065.1066.1071.GBK.0111.NOWY SĄCZ	nr rys.:	3.
rysunek:	**PROFIL PODŁUŻNY**		

projektant:
mgr inż. JACEK WOJNAR
Projektant instalacji sanitarnych
upr. proj. nr 180/89/Nowy Sącz/IARP
upr. wł. UAN-7342-23/93

zespół profesjonalny:

sprawdzający:

mgr inż. Bartłomiej Chmura
upr. proj. nr 180/89/Nowy Sącz/IARP
w zakresie instalacji sanitarnych
bez ograniczeń specjalności
Bartłomiej Chmura