


Przewody alarmowe połączyć z przewodami sieci projektowej wg odrębnej dokumentacji

Przewody alarmowe
zapętląć i spiąć

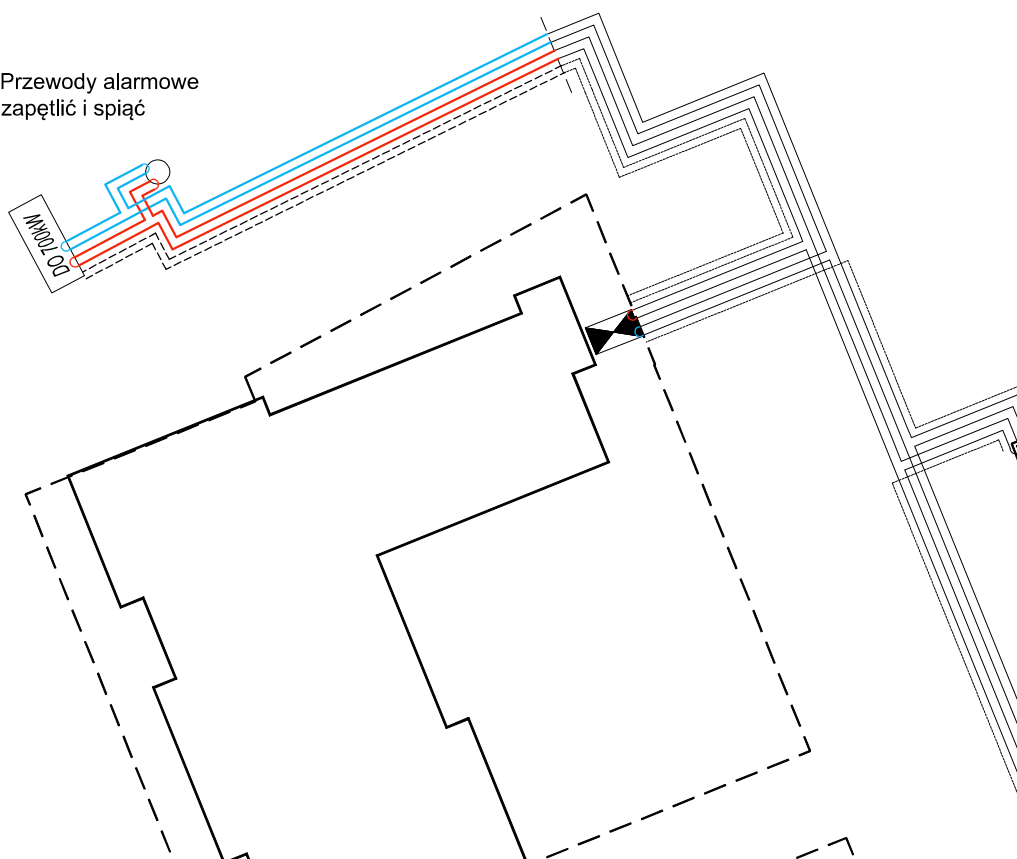

LEGENDA:

- przewód czujnikowy - kanał 1 detektora
- przewód czujnikowy - kanał 2 detektora
- (Lcałk ≈ ... - odległość od detektora narastająco [m])
- kanalizacja kablowa z rur RHDPEt 40 x 3,4 mm
- z warstwą poślizgową i linką - na sieć komputerową
- RS 485 (kabel typ FTP 5E 4x2x0,5) oraz rura rezerwowa
- RHDPEt 40 x 3,4 mm z warstwą poślizgową i linką

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr:	12/K/2025
obiekt:	KOTŁOWNIA DOBRZAŃSKIEGO, DZ. EWID. NR 120, OBR. 111 NOWY SĄCZ	data:	2025
faza:	PROJEKT TECHNICZNY	skala:	1:500
temat:	POSADOWIENIE MOBILNEJ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ OLEJOWO-GAZOWEJ O MOCY 700 kW WRAZ Z PODZIEMNYM DWUPŁASZCZOWYM ZBIORNIKIEM PALIWA O POJEMNOŚCI DO 3M3 ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ; BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, INSTALOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALOWANIE INSTALACJI KANALIZACJI ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ	nr rys.:	10.
rysunek:	SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ I TELETECHNICZNEJ		

projektant:

mgr inż. JACEK WOJNAR
Projektant instalacji sanitarnych
upr. proj. UAN 1-8340/A-186/88
upr. wyk. UAN-7342-33/93

zespół projektowy:

sprawdzający:

mgr inż. Bartłomiej Chmura
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w szczególności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr Ewid.: MAP/0058/PBS/22