


RURA DWUDZIELNA

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

AROT – TYP PS

WN–Dn 150

NN–Dn 100

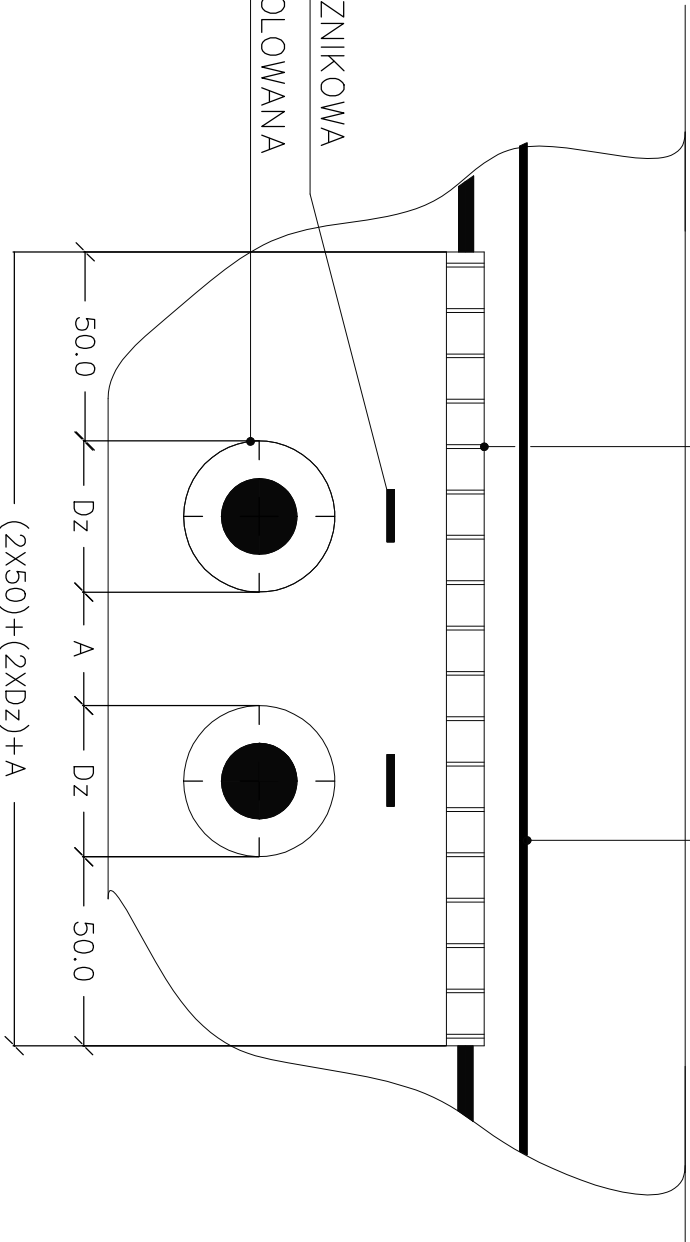

TAŚMA ZNACZNIKOWA

RURA PREIZOLOWANA

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21 ; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar



inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniewskiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr:	12/K/2025
obiekt:	KOTŁOWNIA DOBRZAŃSKIEGO, DZ. EWID. NR 120, OBR. 111 NOWY SĄCZ	data:	2025
faza:	PROJEKT TECHNICZNY		
temat:	POSADOWIENIE MOBILNEJ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ OLEJOWO-GAZOWEJ O MOCY 700 kW WRAZ Z PODZIEMNYM DWUPŁASZCZOWYM ZBIORNIKIEM PALIWA O POJEMNOŚCI DO 3M3 ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ, INSTALOWANIE INSTALACJI KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALOWANIE INSTALACJI KANAŁIZACJI ODMOWNIENIA INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ	skala:	-----
rysunek:	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM	nr rys.:	T-2.
projektant:	mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant instalacji sanitarnych upr. proj. UAN I-8340/A--186/88 upr. wyk. UAN--7342-33/93	sprawdzający:	mgr inż. Bartłomiej Chmura Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr Ewid.: MAP/00508P/BS/22

Płaszcz osłonowy \varnothing zewn. [mm]	A [mm]
90 ÷ 225	150
250 ÷ 560	250
630 ÷ 1400	300

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych należy zlecić Koncesjonowanemu Zakładowi lokalizację położenia kabli poprzez wykonanie uzgodnionych z Rejonem Dystrybucji przekopów kontrolnych.

Wszelkie prace w pobliżu i na skrzyżowaniach energetycznych należy wykonać wyłącznie ręcznie zachowując odległości zgodnie z normą PN 76/E 05125.