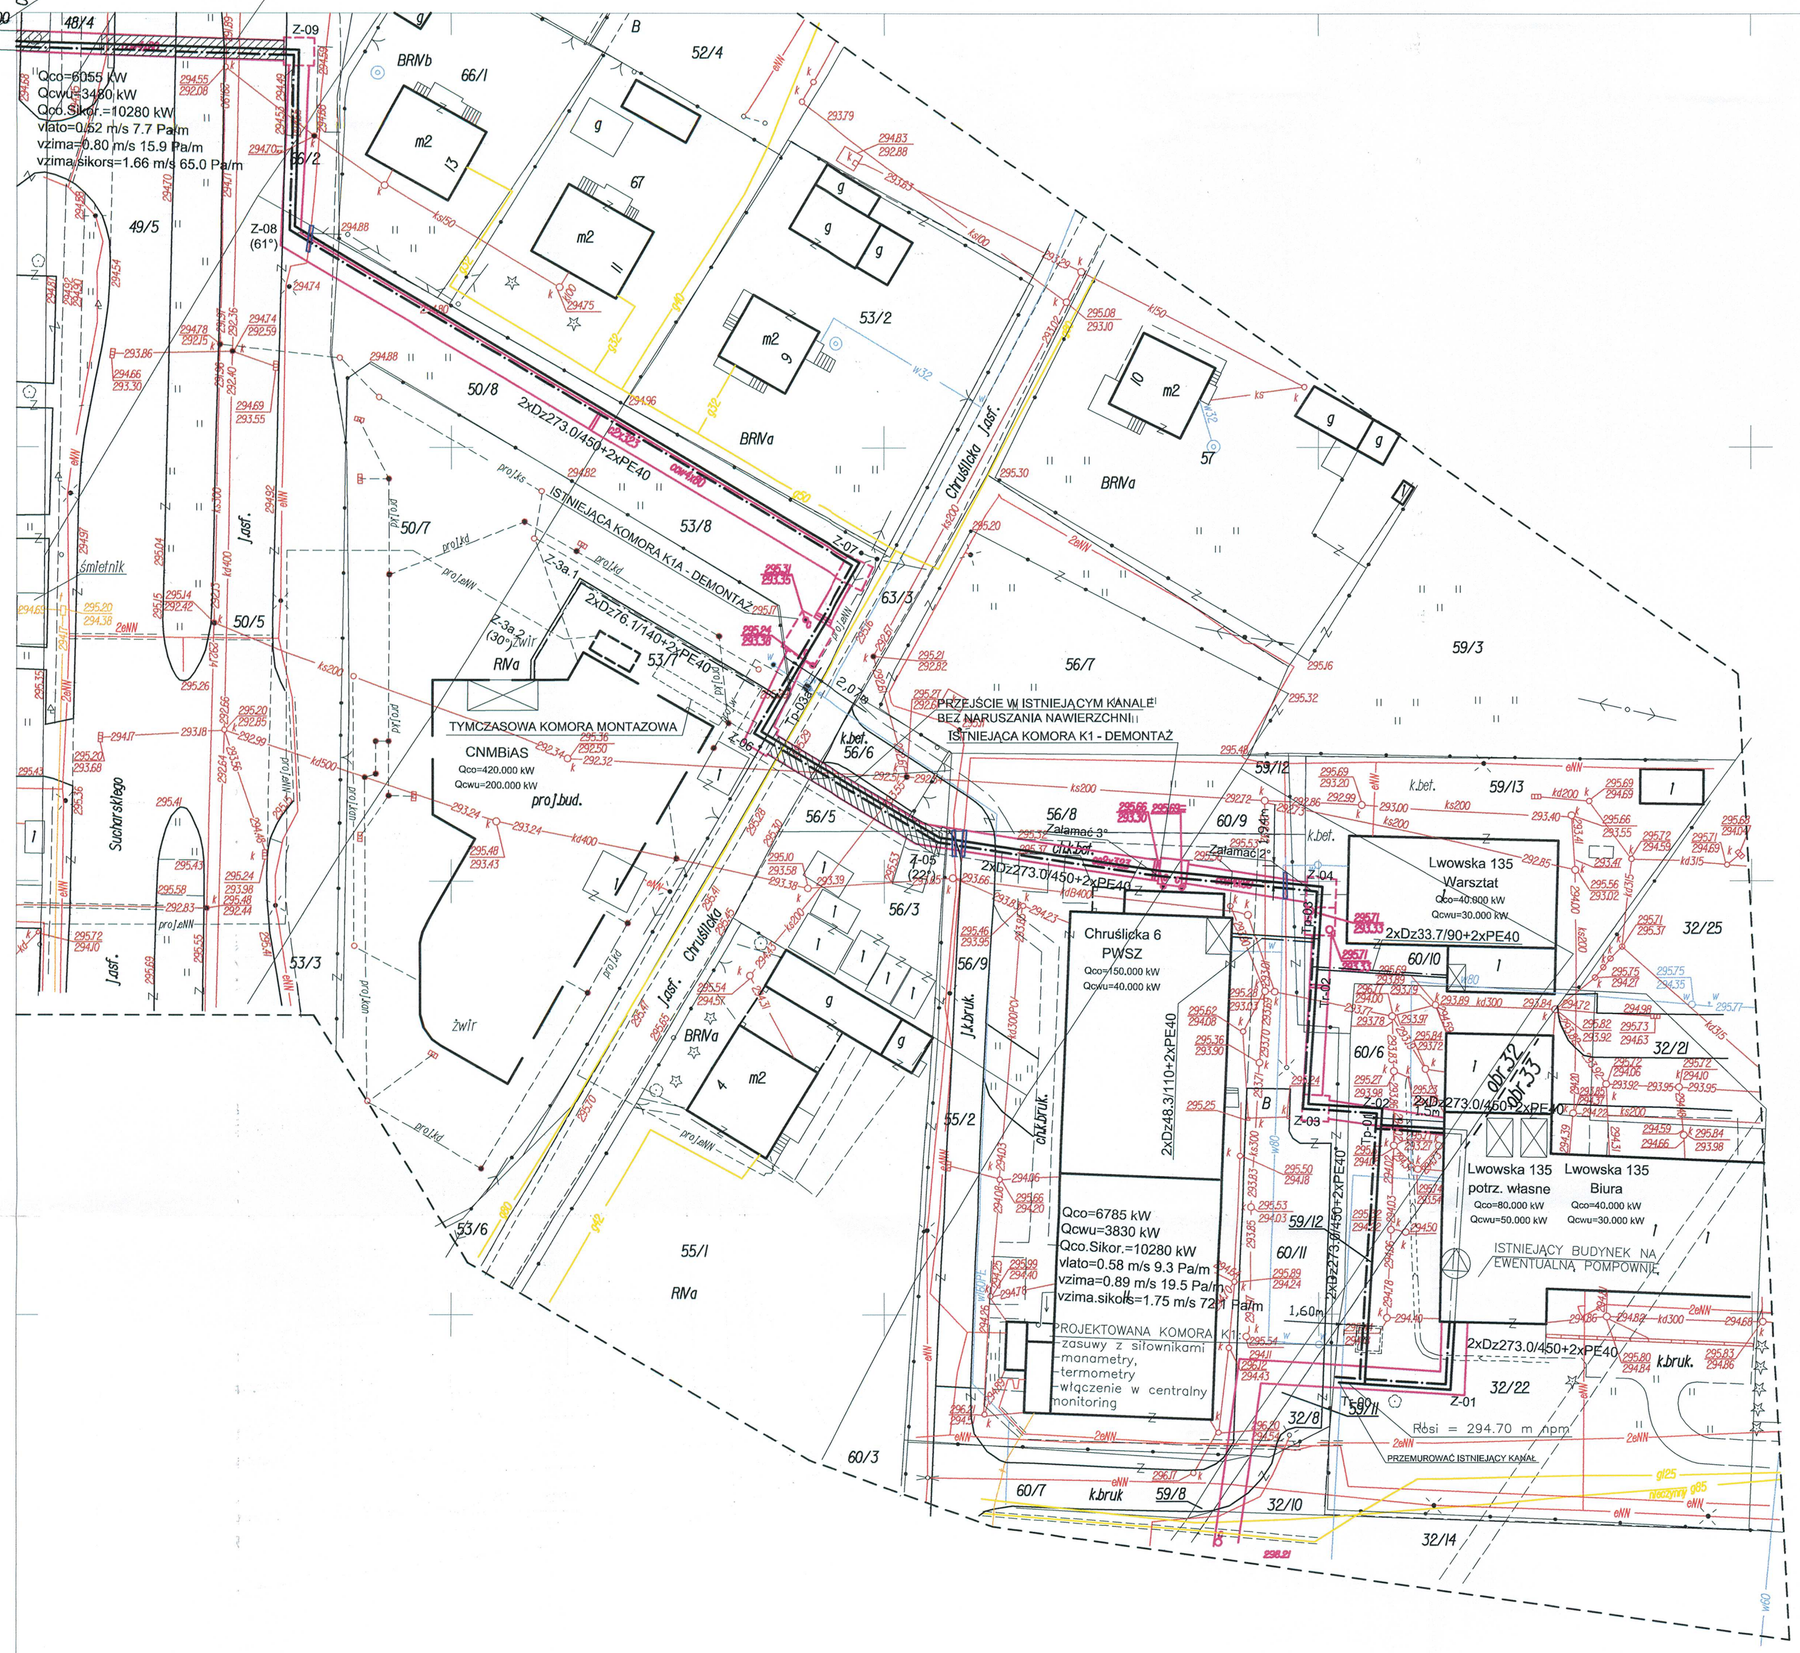
PRZEJŚCIE W ISTNIEJĄCYM KANALE
BEZ NARUSZANIA NAWIERZCHNI
Qco=6055 kW
Qcwu=3460 kW
Qco.Sikor.=10280 kW
vlato=0.52 m/s 7.7 Pa/m
vzima=0.80 m/s 15.9 Pa/m
vzima.sikors=1.66 m/s 65.0 Pa/m
ISTNIEJĄCA KOMORA K1A - DEMONTAŻ
2xDz276.1/140+2xPE40
TYMCZASOWA KOMORA MONTAŻOWA
CNMBiAS
Qco=420.000 kW
Qcwu=200.000 kW
proj.bud.
PRZEJŚCIE W ISTNIEJĄCYM KANALE
BEZ NARUSZANIA NAWIERZCHNI
ISTNIEJĄCA KOMORA K1 - DEMONTAŻ
2xDz273.0/450+2xPE40
Chruślicka 6
PWSZ
Qco=750,000 kW
Qcwu=40.000 kW
2xDz48.3/110+2xPE40
Qco=6785 kW
Qcwu=3830 kW
Qco.Sikor.=10280 kW
vlato=0.58 m/s 9.3 Pa/m
vzima=0.89 m/s 19.5 Pa/m
vzima.sikors=1.75 m/s 72.9 Pa/m
PROJEKTOWANA KOMORA K1
-zasuwy z siłownikami
-manametry,
-termometry
-włączenie w centralny monitoring
Lwowska 135
Warsztat
Qco=40.000 kW
Qcwu=30.000 kW
2xDz33.7/90+2xPE40
Lwowska 135
potrz. własne
Qco=80.000 kW
Qcwu=50.000 kW
Lwowska 135
Biura
Qco=40.000 kW
Qcwu=30.000 kW
ISTNIEJĄCY BUDYNEK NA EWENTUALNĄ POMPOWNIĘ
2xDz273.0/450+2xPE40
kbruk.
Rśl = 294.70 m npm
PRZEMUROWAĆ ISTNIEJĄCY KANAŁ
Chruślicka Jasf.
Jasf.
Suchar.skiego
Jasf.
Jasf.
Jasf.